

Warszawa dn. 26.11.2013 r.

DZ /2215/63/.....553...../2013

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/63/2013 - Adaptacja pomieszczeń w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 w Warszawie (zadania 1-3)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Dotyczy „Rur do gazów medycznych”:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W myśl art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy „Rur do gazów medycznych”:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubości ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?

Odpowiedź

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentów dotyczących całości wykonanych przez Wykonawcę prac dotyczących gazów medycznych (przewidywane prace stanowią jedynie rozbudowę istniejącego systemu gazów medycznych w Instytucie).

Pytanie 3

Dotyczy CU+

Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach na łózkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni?

Odpowiedź


Zakres prac objętych zapytaniem należy wykonać zgodnie z PN EN 7396.

Pytanie 4

Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zadania nr 1, ponieważ wykonania na dzień 23.12.2013r. jest niemożliwy. Po pierwsze ze względu na procedury formalne. Termin składania 30.11.2013r., tydzień po złożeniu ofert zazwyczaj zajmuje wybór wykonawcy. Wówczas zadanie należałoby wykonać w 2 tygodnie. Po drugie okres na wykonanie stolarki zazwyczaj zajmuje około 4 tygodnie, a niekiedy i dłużej.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania Zadania nr 1, ponieważ zadanie zostało dofinansowane z rezerwy środków budżetowych Ministerstwa Zdrowia i musi zostać rozliczone w dniu 27.12.2013 r.

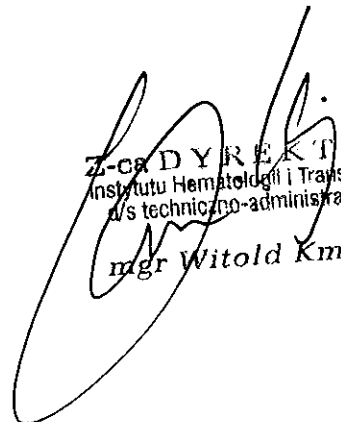

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
z/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek